


SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW LINIOWYCH


PRZEKRÓJ PIONOWY
H=1,4–2,0m

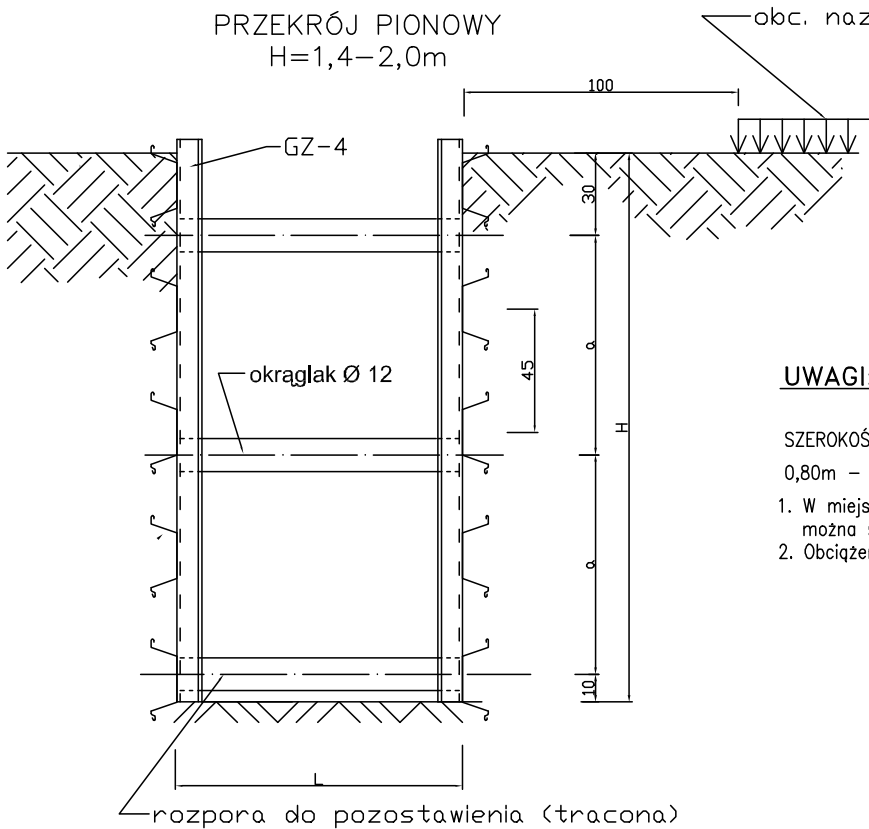

UWAGI:

- SZEROKOŚĆ WYKOPÓW – L:
- 0,80m – DLA RUROCIĄGÓW O ŚREDNICACH DO DN110
1. W miejscach gdzie jest mało uzbrojenia podziemnego można stosować szalunki systemowe.
 2. Obciążenie naziomu min. 1,0 m od krawędzi wykopu.

WIDOK Z GÓRY

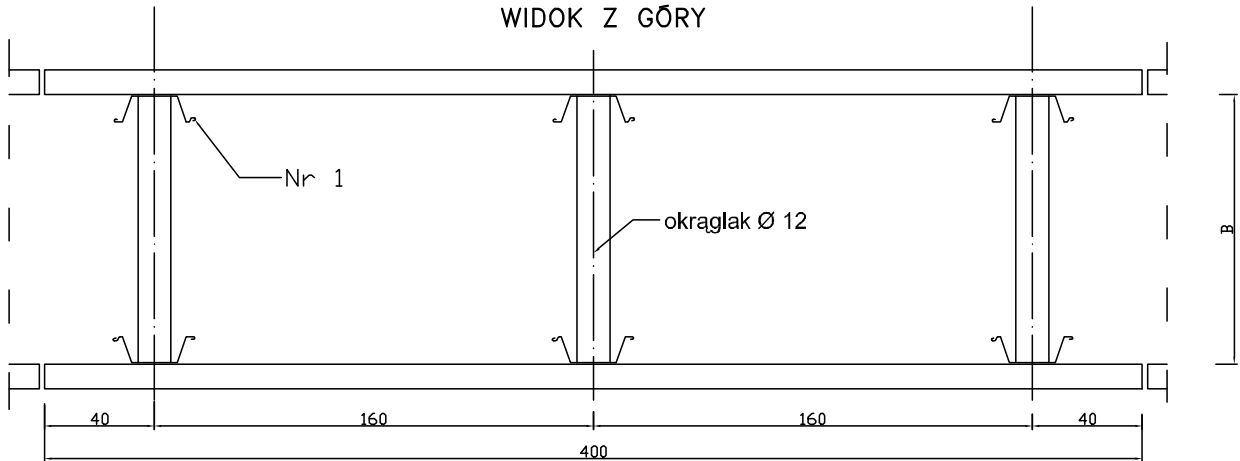

PROJEKT TRZECZ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WOLNOSTOJĄCYCH Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU, WODNĄ, KANALIZACYJNĄ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW LINIOWYCH			SKALA: ----
DANE INWESTORA:	GMINA SUCHA BESKIDZKA ul. Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka		NR RYSUNKU: SP-10
ADRES BUDOWY:	ul. Gospodarcza, 34-200 Sucha Beskidzka nr działki: 9675/83, 9675/5, 9675/7 121502_1.0001 Sucha Beskidzka		
			24.07.2024
BRANŻA SANITARNA			
Projektował:		mgr inż. Andrzej Borkowski upr. nr SLK/1453/PWOS/06 do proj. w spec. sanitarnej	
Sprawdził:		mgr inż. Elżbieta Wiśniewska upr. nr UAN-VIII/83861/87 do proj. w spec. sanitarnej	
Opracował:		mgr inż. Karol Rutz	