


SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW LINIOWYCH

PRZEKRÓJ PIONOWY  
H=1,4–2,0m

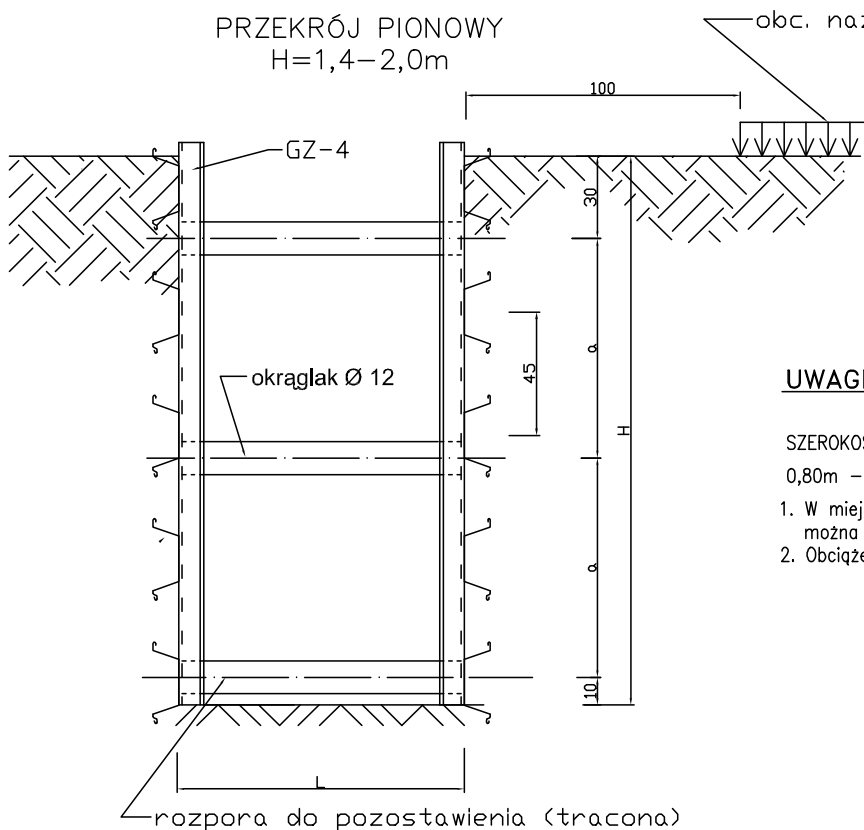


**UWAGI:**

SZEROKOŚĆ WYKOPÓW – L:

0,80m – DLA RUROCIĄGÓW O ŚREDNICACH DO DN110

1. W miejscach gdzie jest mało uzbrojenia podziemnego można stosować szalunki systemowe.
2. Obciążenie naziomu min. 1,0 m od krawędzi wykopu.

WIDOK Z GÓRY

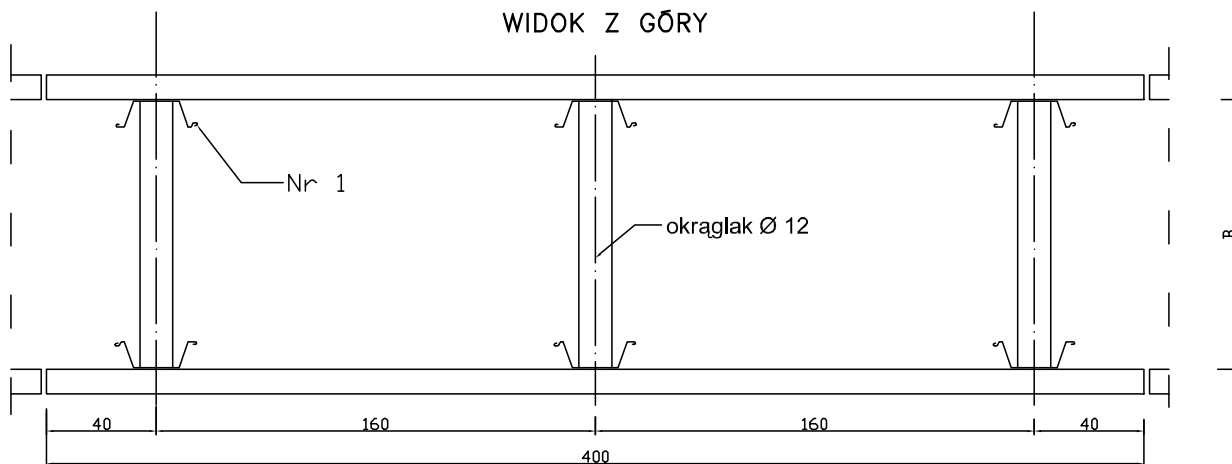

PROJEKT TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  
WIELORODZINNYCH WOLNOSTOJĄCYCH Z  
WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU, WODNĄ,  
KANALIZACYJNĄ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW  
LINIOWYCH

SKALA:  
----

DANE  
INWESTORA:

GMINA SUCHA BESKIDZKA  
ul. Mickiewicza 19  
34-200 Sucha Beskidzka

NR RYSUNKU:

S-15

ADRES  
BUDOWY:

ul. Gospodarcza, 34-200 Sucha Beskidzka  
nr działki: 9675/83, 9675/5, 9675/7  
121502\_1.0001 Sucha Beskidzka

24.07.2024

BRANŻA SANITARNA

Projektował:

mgr inż.  
Andrzej Borkowski  
upr. nr SLK/1453/PWOS/06  
do proj. w spec. sanitarnej

PODPIS:

Opracował:

mgr inż.  
Karol Rutz

PODPIS: