


WLZ: 5x1,5qY 25mm² w rurze DNK
di. 36mm

TABLICA BEZPIECZNIKOWA TBK p/t XL3 160 6x24

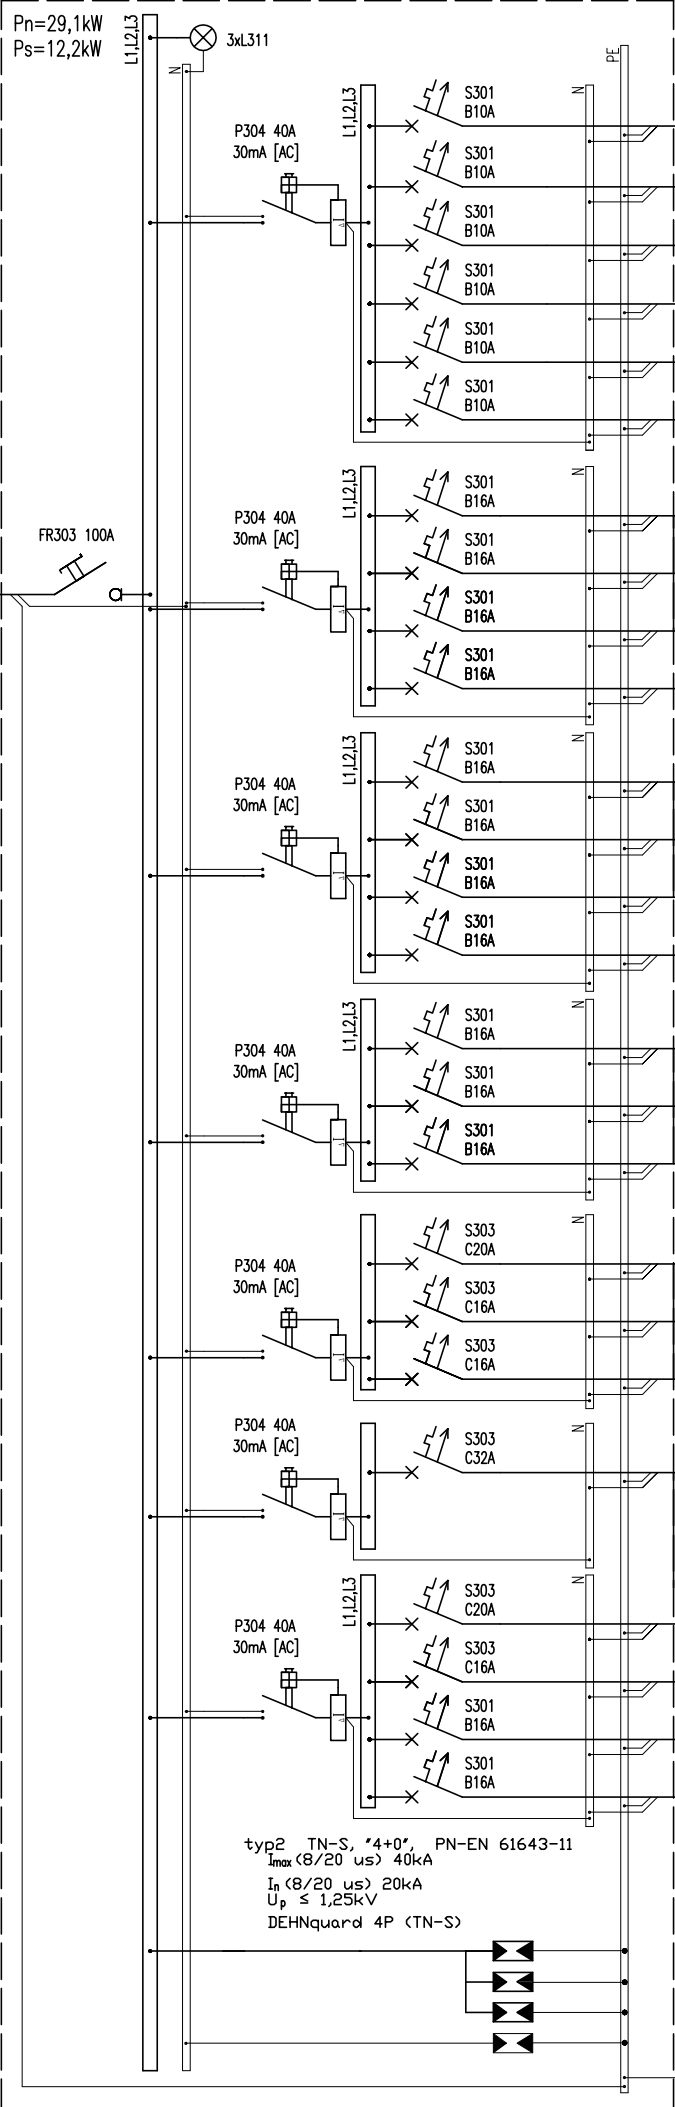

- OŚWIETLENIE TBK.O1
P_n=0,6kW
- OŚWIETLENIE TBK.O2
P_n=0,3kW
- OŚWIETLENIE TBK.O3
P_n=0,3kW
- OŚWIETLENIE TBK.O4
P_n=0,3kW
- OŚWIETLENIE TBK.O5
P_n=0,3kW
- OŚWIETLENIE AWARYJNE/EWAKUACYJNE TBK.O6 P_n=0,1kW

- GNIAZDA TBK.G1
P_n=1,0kW
- GNIAZDA TBK.G2
P_n=1,0kW
- GNIAZDA TBK.G3
P_n=1,0kW
- GNIAZDA TBK.G4
P_n=1,0kW

- GNIAZDA TBK.G5
P_n=1,0kW
- GNIAZDA TBK.G6
P_n=1,0kW
- GNIAZDA TBK.G7
P_n=1,0kW
- GNIAZDA TBK.G8
P_n=1,0kW

- GNIAZDA TBK.G9
P_n=1,0kW
- GNIAZDA TBK.G10
P_n=1,0kW
- GNIAZDA TBK.G11
P_n=1,0kW

- ZMYWARKA TBK.S1 P_n=6,0kW
- OBIERACZKA TBK.S2 P_n=1,5kW
- CHŁODNIA TBK.S4 P_n=2,0kW

- PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY TBK.S3 P_n=14,0kW

- CENTRALA WENTYLACYJNA TBK.S5 P_n=1,5kW
- WENTYLATOR DACHOWY TBK.S6 P_n=0,5kW
- OKAP TBK.W1 P_n=0,1kW
- WENTYLATOR DACHOWY TBK.W2 P_n=0,5kW

typ2 TN-S, "4+0", PN-EN 61643-11
I_{max} (8/20 us) 40kA
I_n (8/20 us) 20kA
U_p ≤ 1,25kV
DEHNquad 4P (TN-S)

DY2o 4mm² 450V C.0

PIOTR MIKOŁAJEK	MIKOŁAJEK	FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA
UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. +48 501 744 801		
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA ELEKTRYCZNA, TABLICA TB4.	
OBIEKT	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO Z BAZĄ HOTELOWĄ, BIUROWĄ I GASTRONOMICZNĄ	
ADRES OBIEKTU	SUCHA BESKIDZKA DZ. NR EWID. 9810/5, 9811/1, 9810/7	
INWESTOR	GMINA SUCHA BESKIDZKA	
ADRES INWESTORA	34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL. MICKIEWICZA 19	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
PROJEKTOWAŁ	inż. PIOTR MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/0106/PWOE/04	PODPIS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MARCIN MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/00320/PWOE/14	PODPIS
DATA: VI 2018	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: -
	NR RYS: 11E	NR STR: 36