


rzut poddasza

- oznaczenia ruracyągów kanałów:  
12x1 - średnica x grubość ścianki  
dn20, Ø110 - średnice nominalne  
200/500 - szerokość x wysokość
- lokalizacja kanału:  
(ps) - pod stropem  
(pp) - podposadzkowe  
(pw) - w wylewce
- piony kierunki: (wg)- górę, (wd)-w dół
- V... - piony wentylacji  
→ 1 m³/h - wydatek powietrza  
→ - wywiewniki i czerpnie  
← - nawiewniki i wyrzutnie
- - kanały okrągłe  
— - kanały kwadratowe  
— - system nawiewny (N...)  
— - system wywiewny (W...)  
— - system czerpny (C...)  
— - system wyrzutowy (E...)

obiekt	Budynek zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną z instalacjami (elektryka, c.o., wentylacja mechaniczna, wodna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i opadowej), budowa parkingu, rozbiórka istniejących budynków		
	Lokalizacja: Działki nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej jedn. ewid. Sucha Beskidzka.		
zespół	mgr. inż. Marcin Jacyszyn upr. MAP/0567/PBS/17 spec. instalacje sanitarne	- projektant	V 2022r.
	mgr. inż. Robert Kasprzak upr. MAP/0272/PWBS/17 spec. instalacje sanitarne	- projektant sprawdzający	
rysunek	S.01	FHY22rpt0	skala 1:100 arkusz 525 297 ramka 499 285
nazwa	Instalacja wentylacji - rzuty piwnicy/przyziemia		

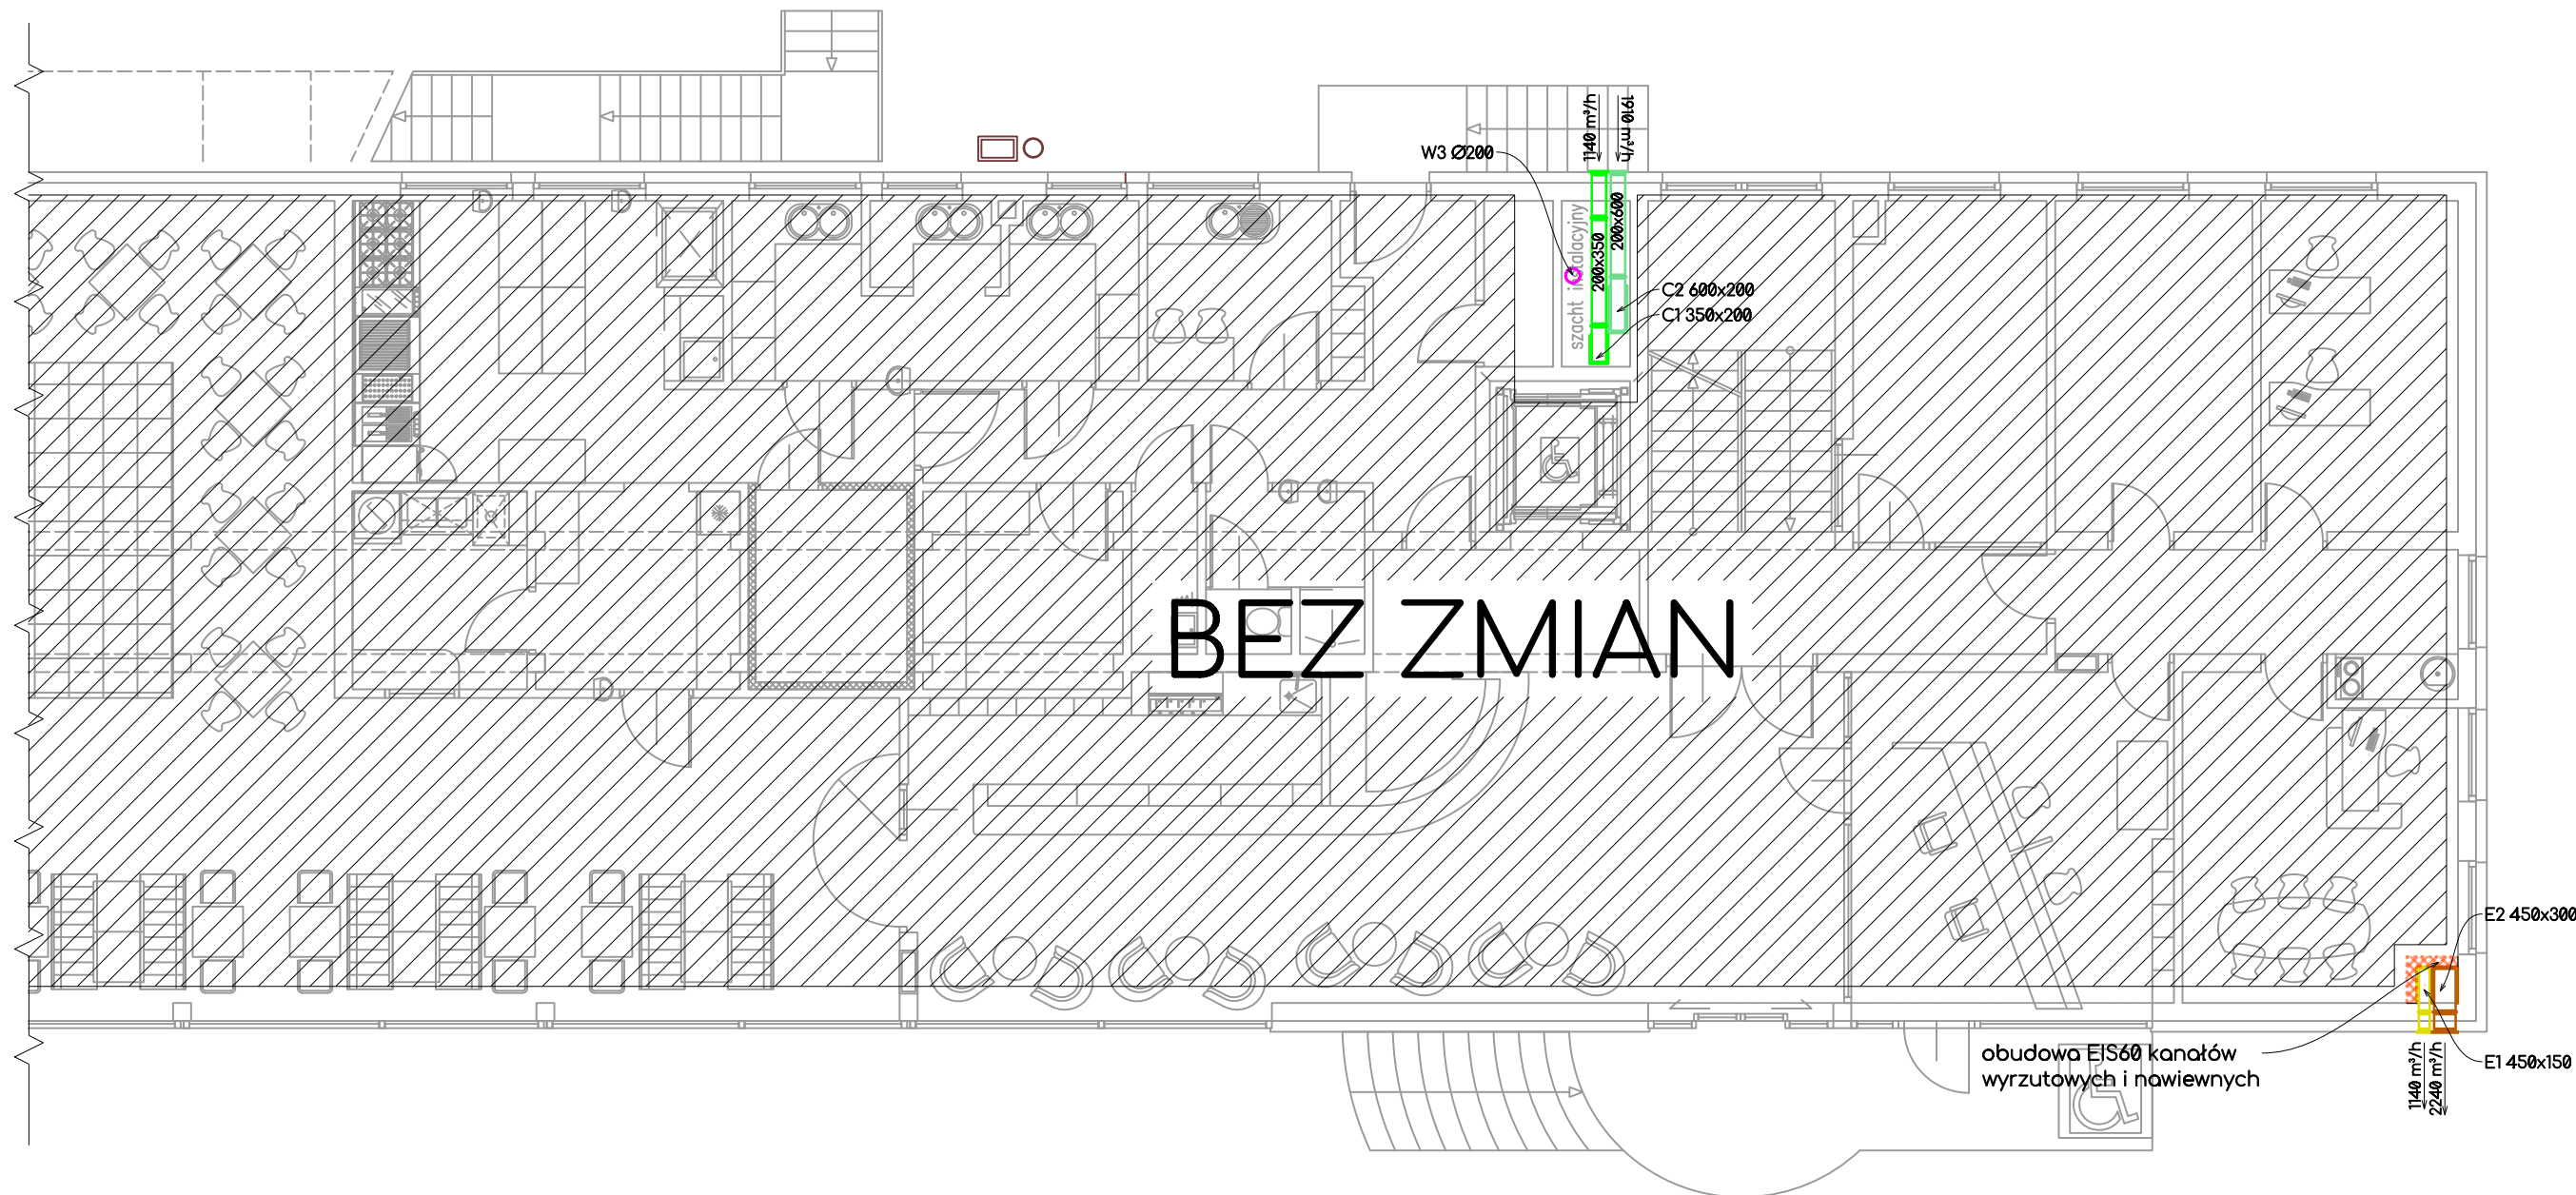

oznaczenia rurociągów kanałów:  
12x1 - średnica x grubość ścianki  
dn20, Ø110 - średnice nominalne  
200/500 - szerokość x wysokość

lokalizacja kanału:  
(ps) - pod stropem  
(pp) - podposadzkowe  
(pw) - w wylewce


piony kierunki: (wg)- górę, (wd)-w dół

1 m³/h

- pionowy wentylacji  
- wydatek powietrza  
- wyrzutowniki i czerpnie  
- nawiewniki i wyrzutnie

- kanały okrągłe  
- kanały kwadratowe  
- system nawiewny (N...)  
- system wyrzutowy (W...)  
- system wyrzutowy (C...)  
- system wyrzutowy (E...)

obiekt	Budynek zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną z instalacjami (elektryka, c.o., wentylacja mechaniczna, wodna, gazowa, kanalizacja sanitarnej i opadowej), budowa parkingu, rozbiórka istniejących budynków		
lokalizacja	Działki nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej jedn. ewid. Sucha Beskidzka.		
zespół	mgr inż. Marcin Jacyszyn upr. MAP/0567/PBS/17 spec. instalacje sanitarne	- projektant	V 2022r.
zespół	mgr inż. Robert Kasprzak upr. MAP/0272/PWBS/17 spec. instalacje sanitarne	- projektant sprawdzający	
rysunek	S.02	FHY22rpt0	skala 1:100 arkusz A3 ramka 394 285
nazwa	Instalacja wentylacji - rzut parteru (instalacja obsługująca piwnicę/przyziemie)		



oznaczenia rurociągów kanałów:  
12x1 - średnica x grubość ścianki  
dn20, Ø110 - średnice nominalne  
200/500 - szerokość x wysokość

lokalizacja kanału:  
(ps) - pod stropem  
(pp) - podposadzkowe  
(pw) - w wylewce

piony kierunki: (wg)- górę, (wd)-w dół

1 m³/h

- piony wentylacji  
- wydatek powietrza  
- nawiewniki i czerpnie  
- nawiewniki i wyrzutnie

- kanały okrągłe  
- kanały kwadratowe  
- system nawiewny (N...)  
- system wywiewny (W...)  
- system czerpny (C...)  
- system wyrzutowy (E...)

obiekt	Budynek zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną z instalacjami (elektryka, c.o., wentylacja mechaniczna, wodna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i opadowej), budowa parkingu, rozbiórka istniejących budynków		
	Lokalizacja: Działki nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7 w Suchoj Beskidzkiej jedn. ewid. Sucha Beskidzka.		
zespół	mgr. inż. Marcin Jacyszyn - projektant upr. MAP/0567/PBS/17 spec. instalacje sanitarne		V 2022r.
	mgr. inż. Robert Kasprzak - projektant upr. MAP/0272/PWBS/17 spec. instalacje sanitarne		sprawdzający
rysunek	S.03	FHY22rpt0	skala 1:100 arkusz A3 ramka 394 285
nazwa	Instalacja wentylacji - rzut piętra (instalacja obsługująca piwnicę/przyziemie)		

